

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**КИРПИЧ И КАМНИ  
КЕРАМИЧЕСКИЕ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (МНТКС)

**Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН АО ВНИИстром им. П. П. Будникова с участием ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко, НИИСФ и АО "Воронежстройматериалы" Российской Федерации

ВНЕСЕН Минстром России

2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 19 апреля 1995 г.

За принятие проголосовали

Наименование государства	Наименование органа государственного управления строительством
Республика Армения Республика Беларусь Республика Казахстан Кыргызская Республика Республика Молдова Российская Федерация Республика Таджикистан Республика Узбекистан	Госупрархитектуры Республики Армения Минстройархитектуры Республики Беларусь Минстрой Республики Казахстан Госстрой Кыргызской Республики Минархстрой Республики Молдова Минстрой России Госстрой Республики Таджикистан Госкомархитектстрой Республики Узбекистан

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 июля 1996 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации Постановлением Минстроа России от 5 декабря 1995 г. № 18-103

4 ВЗАМЕН ГОСТ 530—80

ГОСТ 530—95

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ**

**Технические условия**

Ceramic bricks and stones.  
Specifications

Дата введения 1996 — 07— 01

**1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт распространяется на керамические кирпич и камни, изготавливаемые способом полусухого прессования или пластического формования из глинистых и кремнеземистых (трепел, диатомит) осадочных пород и промышленных отходов (угледобычи и углеобогащения зол) и обожженные в печах.

Кирпич и камни применяют для кладки каменных и армокаменных наружных и внутренних стен зданий и сооружений, а также для кладки фундаментов из полнотелого кирпича.

Требования, изложенные в пунктах 3.1-3.5, 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, разделах 5 и 6, являются обязательными.

## 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты.

- ГОСТ 162—90 Штангенглубиномеры. Технические условия  
 ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия  
 ГОСТ 3560—73 Лента стальная упаковочная. Технические условия  
 ГОСТ 3749—77 Угольники поверочные 90°. Технические условия  
 ГОСТ 7025—91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости  
 ГОСТ 8462—85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе  
 ГОСТ 10354—82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия  
 ГОСТ 14192—77 Маркировка грузов  
 ГОСТ 15846—79 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение  
 ГОСТ 18242—72 Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля  
 ГОСТ 18343—80 Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические условия  
 ГОСТ 24816—81 Материалы строительные. Метод определения сорбционной влажности  
 ГОСТ 25951—83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия  
 ГОСТ 26254—84 Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций  
 ГОСТ 30108—94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов  
 ГОСТ 30244—94 Материалы строительные. Методы испытания на горючесть

## 3 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

**3.1** Кирпич и камни керамические (далее — изделия) изготовляют в форме параллелепипеда и в зависимости от размеров подразделяют на виды, указанные в таблице 1.

Таблица 1

**В миллиметрах**

Вид изделия	Номинальные размеры по		
	длине	ширине	толщине
Кирпич одинарный	250	120	65
Кирпич утолщенный	250	120	88
Кирпич модульных размеров одинарный	288	138	63
Кирпич модульных размеров утолщенный	288	138	88
Кирпич утолщенный с горизонтальным расположением пустот	250	120	88
Камень	250	120	138
Камень модульных размеров	288	138	138
Камень модульных размеров укрупненный	288	288	88
Камень укрупненный	250	250	138
	250	250	188
	180	250	138
Камень укрупненный с горизонтальным расположением пустот	250	250	120
	250	200	80
<b>Примечание</b> — Допускается по согласованию с потребителем выпускать укрупненные камни размерами:	380	180	138
	380	255	188
	380	250	138

**3.2** Предельные отклонения от номинальных размеров в миллиметрах не должны превышать: — для изделий пластического формования из лессов, трепелов, диатомитов

±7 ..... по длине

±5 ..... по ширине

— для изделий пластического формования и полусухого прессования

±5 ..... по длине

±4 ..... по ширине

±3 ..... по толщине — для кирпича

±4 ..... по толщине — для камня

Отклонение от перпендикулярности граней в миллиметрах не должно превышать:

±4 — для изделий пластического формования из лессов, трепелов, диатомитов;

±3 — для изделий пластического формования и полусухого прессования.

### 3.3 Типы и размеры

**3.3.** Одинарный и утолщенный кирпич изготовляют полнотелым (без пустот и с технологическими пустотами, объем которых составляет не более 13 %) и пустотелым, а камни — только пустотелыми. Размеры, форма и расположение пустот в изделии, а также пустотность изделия прицелены в приложении А.

Толщина наружных стенок пустотелого изделия должна быть не менее 12 мм.

Изделия могут быть изготовлены другой пустотности, с другим числом и расположением отверстий при условии соблюдения требований 3.5, 4.3.

**3.3.2** Пустоты в изделиях должны располагаться перпендикулярно или параллельно постели и могут быть сквозными и несквозными.

Ширина щелевидных пустот должна быть не более 16 мм, а диаметр цилиндрических сквозных пустот и размер стороны квадратных пустот — не более 20 мм.

Для укрупненных камней допускаются пустоты (для захвата при кладке) с площадью сечения пустот не более 13 % от площади основания.

Диаметр несквозных пустот и размеры горизонтальных пустот не регламентируют.

**3.4** По прочности изделия с вертикально расположенными пустотами изготовляют марок: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, а с горизонтально расположенными пустотами — 25, 35, 50, 100.

**3.5** По морозостойкости изделия подразделяют на марки: F15, F25, F35, F50.

**3.6** Условное обозначение керамических изделий должно состоять из названия, вида, марки по прочности и морозостойкости, обозначения настоящего стандарта.

#### Примеры условных обозначений

Кирпич керамический полнотелый одинарный марки по прочности 100, марки по морозостойкости F15:

*Кирпич К — 100/1/15/ГОСТ 530—95*

Кирпич керамический пустотелый одинарный марки по прочности 150, по морозостойкости F15:

*Кирпич КП — О 150/15/ГОСТ 530—95*

Кирпич керамический утолщенный марки по прочности 125, по морозостойкости F25:

*Кирпич КП — У 125/25/ГОСТ 530—95*

Камень керамический марки по прочности 100, по морозостойкости F15:

*Камень К 100/15/ГОСТ 530—95*

Камень керамический укрупненный марки по прочности 150, по морозостойкости F15:

*Камень КУК 150/15/ГОСТ 530—95*

Камень керамический модульных размеров марки по прочности 175, по морозостойкости F15:

*Камень КМ 175/15/ГОСТ 530—95*

Камень керамический укрупненный с горизонтальным расположением пустот марки по прочности 50, по морозостойкости F15:

*Камень КУГ 50/15/ГОСТ 530—95*

Кирпич керамический утолщенный с горизонтальным расположением пустот марки по прочности 100, по морозостойкости F15:

*Кирпич КУГ 100/15/ГОСТ 530—95*

## 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

**4.1** Изделия должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем.

#### **4.2 Характеристики**

##### **4.2.1 Внешний вид**

**4.2.1.1** Поверхность граней изделий должна быть плоской, ребра — прямолинейными.

Допускается выпускать изделия с закругленными вертикальными ребрами с радиусом закругления не более 15 мм.

По фактуре поверхности (ложковой, тычковой) изделия могут быть гладкими или рифлеными.

**4.2.1.2** На изделии не допускаются дефекты внешнего вида, размеры и число которых превышают указанные в таблице 2.

**4.2.1.3** Известковые включения, вызывающие после пропаривания изделий разрушение поверхностей и отколы глубиной более 6 мм, не допускаются.

На поверхности изделий допускается наличие отколов по наибольшему измерению от 3 до 10 мм числом не более 3 шт.

**4.2.1.4** Количество половняка в партии не должно быть более 5 %.

**4.2.1.5** Не допускается поставка потребителю недожженных и пережженных изделий.

Таблица 2

<b>Вид дефекта</b>	<b>Число дефектов</b>
<b>1</b> Отбитости углов глубиной от 10 до 15 мм	2
<b>2</b> Отбитости и притупленности ребер глубиной не более 10 мм и длиной от 10 до 15 мм	2
<b>3</b> Трещины протяженностью до 300 мм по постели полнотелого кирпича и пустотелых изделий не более чем до первого ряда пустот (глубиной на всю толщину кирпича или на 1/2 толщины тычковой или ложковой грани камней):	1
— на ложковых гранях	1
— на тычковых гранях	

**4.3** Марку камня по прочности устанавливают по значению предела прочности при сжатии, а кирпича — по значению пределов прочности при сжатии и изгибе, указанных в таблице 3.

**4.4** Водопоглощение не должно быть для полнотелого кирпича менее 8 %, для пустотелых изделий — менее 6 %.

**4.5** Масса кирпича в высушенном состоянии не должна быть более 4,3 кг, камней — не более 16 кг.

Допускается по согласованию предприятия-изготовителя с потребителем, отраженном в договоре на поставку, изготовление укрупненных камней массой более 16 кг.

**4.6** Изделия относят к группе негорючих строительных материалов по ГОСТ 30244.

**4.7** Изделия, предназначенные для кладки наружных стен зданий и сооружений, должны подвергаться испытанию на теплопроводность в соответствии с 6.7.

**4.8** Удельная эффективная активность естественных радионуклидов ( $A_{эфф}$ ) в изделиях не должна быть более 370 Бк/кг [1].

#### **4.9 Требования к сырью и материалам**

**4.9.1** Глинистое сырье, применяемое для изготовления изделий, должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов.

Материалы, применяемые для изготовления изделий, должны соответствовать требованиям действующих нормативных и технических документов на эти материалы, а также технологической документации и обеспечивать получение изделий заданных технических характеристик.

Таблица 3

В мегапаскалях (кгс/см<sup>2</sup>)

Марка изделия	Предел прочности							
	при сжатии		при изгибе					
	всех видов изделий		полнотелого кирпича пластического формования		кирпича полусухого прессования и пустотелого кирпича		утолщенного кирпича	
	Средний для 5 образцов	Наименьший для отдельного образца	Средний для 5 образцов	Наименьший для отдельного образца	Средний для 5 образцов	Наименьший для отдельного образца	Средний для 5 образцов	Наименьший для отдельного образца
300	30,0 (300)	25,0 (250)	4,4 (44)	2,2 (22)	3,4 (34)	1,7 (17)	2,9 (29)	1,5 (15)
250	25,0 (250)	20,0 (200)	3,9 (39)	2,0 (20)	2,9 (29)	1,5 (15)	2,5 (25)	1,3 (13)
200	20,0 (200)	17,5 (175)	3,4 (34)	1,7 (17)	2,5 (25)	1,3 (13)	2,3 (23)	1,1 (11)
175	17,5 (175)	15,0 (150)	3,1 (31)	1,5 (15)	2,3 (23)	1,1 (11)	2,1 (21)	1,0 (10)
150	15,0 (150)	12,5 (125)	2,8 (28)	1,4 (14)	2,1 (21)	1,0 (10)	1,8 (18)	0,9 (9)
125	12,5 (125)	10,0 (100)	2,5 (25)	1,2 (12)	1,9 (19)	0,9 (9)	1,6 (16)	0,8 (8)
100	10,0 (100)	7,5 (75)	2,2 (22)	1,1 (11)	1,6 (16)	0,8 (8)	1,4 (14)	0,7 (7)
75	7,5 (75)	5,0 (50)	1,8 (18)	0,9 (9)	1,4 (14)	0,7 (7)	1,2 (12)	0,6 (6)
Для кирпича и камней с горизонтальным расположением пустот								
100	10,0 (100)	7,5 (75)	—	—	—	—	—	—
75	7,5 (75)	5,0 (50)	—	—	—	—	—	—
50	5,0 (50)	3,5 (35)	—	—	—	—	—	—
35	3,5 (35)	2,5 (25)	—	—	—	—	—	—
25	2,5 (25)	1,5 (15)	—	—	—	—	—	—

**Примечание** — Предел прочности при изгибе определяют по фактической площади кирпича без вычета площади пустот.

#### 4.10 Маркировка

4.10.1 Изделия должны маркироваться в каждом пакете по одному в среднем ряду.

4.10.2 На тычковую поверхность изделия наносят несмываемый краской при помощи трафарета (штампа) или оттиска клейма в процессе изготовления товарный знак предприятия-изготовителя.

4.10.3 Каждое грузовое место (пакет) должно иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192.

### 5 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1 Изделия должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.

5.2 Изделия принимают партиями. Объем партии устанавливают в количестве не более суточной выработки одной печи.

5.3 Партия должна состоять из изделий одного вида, одной марки по прочности и морозостойкости.

5.4 Для проверки соответствия изделий требованиям настоящего стандарта проводят приемосдаточные и периодические испытания.

Приемосдаточные испытания осуществляют по следующим показателям:

- внешний вид (наличие дефектов внешнего вида);
- размеры и правильность формы;
- масса изделия;
- предел прочности при сжатии изделий;
- предел прочности при изгибе для кирпичей марок 75 и 100.

5.5 Периодические испытания проводят не реже jednou раза:

- в две недели — для определения наличия известковых включений;
- в месяц — для определения водопоглощения, предела прочности при изгибе кирпичей марки 125 и выше;
- в квартал — для определения морозостойкости;
- в год — для определения  $A_{эфф}$  в том случае, если отсутствуют данные поставщика сырьевых материалов о значении  $A_{эфф}$  в поставляемых материалах.

Периодические испытания по показателям водопоглощения, морозостойкости проводят также каждый раз при изменении сырья и технологии (состав шихты, параметров формования, режимов сушки и обжига), по наличию известковых включений — при изменении содержания карбонатных включений в глинистом сырье.

Периодические испытания по определению  $A_{эфф}$  проводят также каждый раз при изменении сырьевых материалов.

Теплопроводность изделий определяют при постановке продукции на производство, а также каждый раз при изменении сырьевых материалов, размера и количества пустот.

5.6 Для проведения приемосдаточных и периодических испытаний изделия отбирают методом случайного отбора из разных мест партии в количестве, указанном в 5.7 и 5.8.

5.7 Приемку изделий по показателям внешнего вида проводят по двухступенчатому нормальному плану контроля в соответствии с требованиями ГОСТ 18242, при этом объем выборки, приемочные и браковочные числа должны соответствовать указанным в таблице 4

Таблица 4

Объем партии изделия	Степень контроля	Объем выборки	Общий объем выборки	Приемочное число $A_c$	Браковочное число $R_c$
10001 — 35000	I	80	80	7	11
	II	80	160	18	19
35000 — 150000	I	125	125	11	16
	II	125	250	26	27
Св. 150000	I	125	125	11	16
	II	125	250	26	27

Для контроля принимают приемочный уровень дефектности, равный 6,5 %.

Партию принимают, если количество дефектных изделий в выборке для первой ступени меньше или равно приемочному числу  $A_c$  для первой ступени контроля.

Партию не принимают, если количество дефектных изделий больше или равно браковочному числу  $R_c$  для первой ступени контроля.

Если количество дефектных изделий в выборке для первой ступени контроля больше  $A_c$ , но меньше  $R_c$ , переходят к контролю второй ступени, для чего отбирают выборку такого же объема, как в первой ступени контроля.

Партию изделий принимают, если общее количество дефектных изделий в выборках первой и второй ступени меньше или равно  $A_c$ . Партию не принимают, если общее количество дефектных изделий в выборках первой и второй ступени равно или больше  $R_c$  для второй ступени контроля.

**5.8** Для проведения приемочного контроля и периодических испытаний из выборки изделий, соответствующих требованиям настоящего стандарта по показателям внешнего вида, отбирают число образцов в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

Наименование показателя	Число образцов
Размеры и правильность формы	24
Наличие известковых включений	5
Масса, водопоглощение	3
Предел прочности при сжатии:	
— камней	5
— кирпичей	10 (или 10 парных половинок)
Предел прочности при изгибе кирпичей	5
Морозостойкость	5

**5.9** Если при проверке размеров и правильности формы отобранных от партии изделий окажется одно изделие, не соответствующее требованиям стандарта, партию принимают, если два — партия приемке не подлежит.

**5.10** Если при испытаниях изделий по другим показателям, указанным в таблице 5, получены неудовлетворительные результаты, проводят повторные испытания изделий по этому показателю удвоенного количества образцов, отобранных от этой партии.

Партию изделий принимают, если результаты повторных испытаний удовлетворяют требованиям стандарта, если не удовлетворяют — партия приемке не подлежит.

**5.11** Каждая партия поставляемых изделий должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывают:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;
- наименование и условное обозначение изделий;
- номер и дату выдачи документа;
- номер партии и количество отгружаемых изделий;
- массу кирпича и камней;
- водопоглощение;
- предел прочности при изгибе для кирпича марок 75 и 100;
- удельную эффективную активность естественных радионуклидов;
- теплопроводность изделий;
- обозначение настоящего стандарта.

## 6 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

**6.1** Размеры изделий, толщину наружных стенок, радиус закругления углов, диаметр цилиндрических пустот, ширину щелевидных пустот,



протяженность трещин, длину и глубину отбитости и притупленности изделий измеряют с погрешностью 1 мм металлической линейкой по ГОСТ 427.

**6.2** Для определения длины и ширины изделий замеры производят в трех местах — по ребрам и середине постели, толщины изделий — середине тычка и ложка. Для изделий с закругленными углами замеры производят на расстоянии 15 мм от ребер. За окончательный результат принимают разность наибольшего и наименьшего из измеренных значений.

Глубину отбитости и притупленности углов и ребер измеряют при помощи штангенглубиномера по ГОСТ 162 или угольника по ГОСТ 3749 и линейки по ГОСТ 427 по перпендикуляру от вершины угла или ребра, образованного угольником до поврежденной поверхности.

Для определения отбитости ребер определяют участок с глубиной отбитости не более 10 мм, а затем измеряют длину отбитости этого участка.

Протяженность трещины по постели изделия измеряют линейкой по перпендикуляру от наиболее удаленной точки трещины до ее пересечения с ребром грани, через которую она проходит.

**6.3** Отклонение от перпендикулярности граней изделий, отнесенное к длине 120 мм, определяют стальным угольником путем приложения его к ложку и замера наибольшего зазора между тычком и внутренним краем угольника с погрешностью измерения не более 1 мм.

**6.4** Предел прочности при сжатии кирпича и камней и при изгибе кирпича определяют по ГОСТ 8462.

**6.5** Наличие известковых включений (дутиков) определяют пропариванием изделий в сосуде.

Образцы, не подвергавшиеся воздействию влаги, укладывают на решетку, помещенную в сосуд с крышкой. Налитую под решетку воду подогревают до кипения. Кипячение продолжают в течение 1 ч. Затем образцы охлаждают в этом закрытом сосуде в течение 4 ч, после чего их вынимают и проверяют на соответствие требованиям 4.2.1.3.

**6.6** Массу, среднюю плотность, водопоглощение и морозостойкость изделий определяют по ГОСТ 7025. Водопоглощение определяют при насыщении образцом водой температурой  $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$  при атмосферном давлении.

**6.7** Теплопроводность изделий определяют по ГОСТ 26254 в лабораторных условиях в климатической камере с автоматическим поддержанием температуры в холодной и теплой зонах минус  $(30 \pm 1)^\circ\text{C}$  и плюс  $(20 \pm 1)^\circ\text{C}$  на большом и малом фрагментах стены в соответствии с 6.7.1 и 6.7.2.

#### **6.7.1 Определение теплопроводности на большом фрагменте стены**

Теплопроводность изделий определяют на фрагменте стены, размер которого с учетом растворных швов должен соответствовать:

— по толщине ( $\delta$ ) — исходя из условий наличия одного тычкового и одного ложкового рядов кирпичей или камней. Для изделий с горизонтальным расположением пустот фрагмент по толщине изготавливают в двух вариантах: первый — из тычкового ряда изделий, второй — из ложкового;

— по длине ( $l$ ) и высоте ( $h$ ) — не менее чем  $4,5 \delta$ , но не менее 1810 мм.

В случае, если высота кирпичной или каменной кладки не соответствует установленной высоте фрагмента стены, снизу и сверху фрагмент кладки дополняют слоями кладочного раствора, состоящего из мелкого кирпичного боя и сложного раствора в соотношении 50 на 50 % по объему.


Кладку фрагмента стены выполняют с однорядной цепной перевязкой на сложном растворе марки 50 средней плотности  $1800 \text{ кг/м}^3$  состава 1:0,9:8 (цемент : известь : песок) по объему, на портландцементе марки 400 с осадкой конуса для полнотелых изделий 12—13 см, для пустотелых — 9 см.

Кладку фрагмента стены из укрупненных изделий со сквозными пустотами размером более 20 мм выполняют с заполнением пустот эффективным утеплителем (пористые заполнители, пенополистирол, пенобетон и др.) или по технологии, исключающей заполнение пустот кладочным раствором.

Изготовленный фрагмент стены выдерживают в течение месяца в помещении температурой воздуха  $15\text{—}20^\circ\text{C}$  и относительной влажностью 40—60%.


Фрагмент кладки устанавливают в климатическую камеру и заделывают зазоры по контуру камеры теплоизоляционным материалом.

На внутренней и наружной поверхностях фрагмента стены устанавливают по пять термопар: три на поверхностях ложкового и тычкового рядов и две на горизонтальном и вертикальном растворных швах. Преобразователь теплового потока (тепломер) применяют квадратного сечения со стороной, равной сумме высоты одного элемента кладки и толщины одного растворного шва. Тепломер устанавливают в центре фрагмента стены на внутренней поверхности ложкового элемента кладки с захватом половины толщины верхнего и нижнего растворных швов (рисунок 1в).

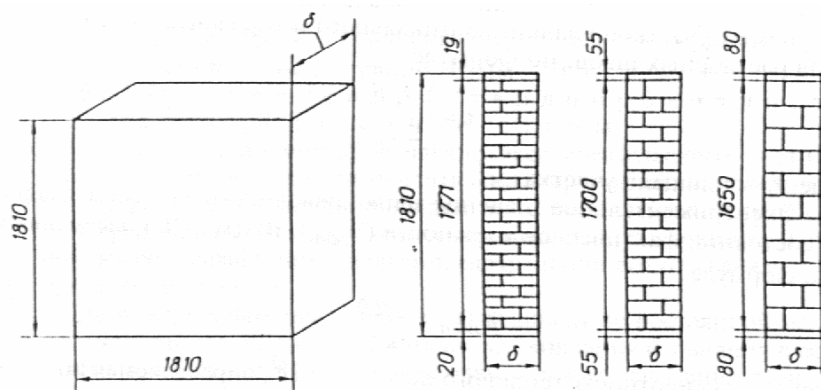

а — фрагмент кладки в аксонометрии

б — виды кладок в поперечном сечении (одинарный кирпич, утолщенный кирпич, камень)

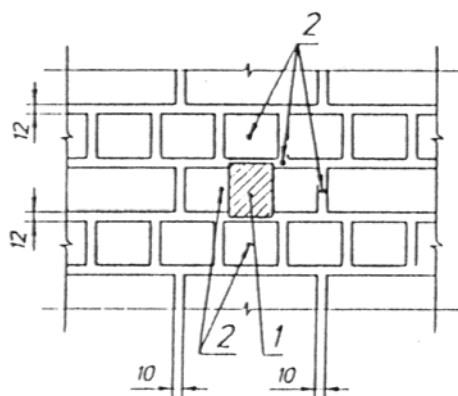

в — расположение тепломера и термопар  
1 — тепломер; 2 — термопара

Испытания проводят в лабораторных условиях в соответствии с ГОСТ 26254.

Для тепломера и каждой термопары определяют среднее арифметическое значение показаний за период наблюдений ( $q_i$ ) и ( $\tau_i$ ), где  $i$  — номер датчика. Затем определяют средневзвешенное значение температуры ( $\tau$ ), учитывающей площадь ложкового и тычкового измеряемых участков кладки, вертикального и горизонтального участков растворных швов, по формуле

$$\tau = \frac{\sum \tau_i F_i}{\sum F_i}, \quad (1)$$

где  $F_i$  — площадь участка,  $\text{м}^2$ .

Экспериментальное значение теплопроводности изделий в кладке в состоянии фактической влажности ( $\lambda_{\text{эксп}}$ ),  $\text{Вт}/(\text{м} \cdot ^\circ\text{C})$ , вычисляют по формуле

$$\lambda_{\text{эксн}} = \frac{q\delta}{\tau_{\text{в}} - \tau_{\text{н}}}, \quad (2)$$

где  $q$  — плотность теплового потока, Вт/м<sup>2</sup>, определяемая по формуле 5 ГОСТ 26254;

$\tau_{\text{в}}$ ,  $\tau_{\text{н}}$  — средневзвешенное значение температуры соответственно внутренней и наружной поверхностей фрагмента стены, °С;

$\delta$  — толщина фрагмента стены, м.

За результат принимают значение теплопроводности изделий в кладке в сухом состоянии, вычисляемое по формуле

$$\lambda_0 = \lambda_{\text{эксн}} - KW_{\text{эксн}}, \quad (3)$$

где  $\lambda_0$  — теплопроводность изделий в кладке в сухом состоянии, Вт/(м · °С);

$W_{\text{эксн}}$  — фактическое значение влажности материала в кладке в % по массе, определяемое по ГОСТ 24816;

$K$  — коэффициент приращения значения теплопроводности в зависимости от влажности материала, принимаемый равным:  $K = 0,09$  — для изделий средней плотностью от 1200 до 1500 кг/м<sup>3</sup>;

$K = 0,11$  — для изделий средней плотностью св. 1500 до 1700 кг/м<sup>3</sup>;

$K = 0,13$  — для изделий средней плотностью св. 1700 до 1900 кг/м<sup>3</sup>.

Для изделий с горизонтальным расположением пустот за результат принимают значение теплопроводности изделий в кладке в сухом состоянии, определяемое по формуле

$$\lambda_0 = \frac{\lambda_{\text{т}} + 2\lambda_{\text{л}}}{3}, \quad (4)$$

где  $\lambda_{\text{т}}$ ,  $\lambda_{\text{л}}$  — значение теплопроводности ложкового и тычкового рядов кладки в сухом состоянии, Вт/(м · °С).

### 6.7.2 Определение теплопроводности на малом фрагменте стены

Допускается по методике научно-исследовательского института строительной физики определять теплопроводность изделий на малом фрагменте стены, состоящем из 12 кирпичей или камней.

Перед испытанием фрагмент высушивают до постоянной массы, покрывают парафином с целью предохранения его от увлажнения в процессе испытания.

Допускается фрагмент стены не высушивать до постоянной массы, а влажность материала определять после окончания испытания в соответствии с ГОСТ 24816, пробы материала после испытания отмирают шлямбуром из фрагмента стены с места расположения тепломера.

Фрагмент кладки помещают в проем разъемной охранной зоны, выполненной из материала, близкого по теплофизическим свойствам испытываемым изделиям. Охранная зона вместе с исследуемым фрагментом обжимается крепежной рамкой и устанавливается в стенку, разделяющую климатическую камеру на теплую и холодную зоны. Преобразователь теплового потока (тепломер) и термоэлектрические термометры устанавливают в соответствии с рисунком 1. Испытания проводят в лабораторных условиях в соответствии с ГОСТ 26254, измеряют значение плотности теплового потока ( $q$ ) и перепадов температур ( $\tau_{\text{в}} - \tau_{\text{н}}$ ).

Экспериментальное значение теплопроводности вычисляют по формуле (2), теплопроводность изделий в кладке в сухом состоянии — по формуле (3) настоящего стандарта.

Для изделий с горизонтальным расположением пустот за результат принимают значение теплопроводности, вычисленное по формуле (4) настоящего стандарта.

6.8 Удельную эффективную активность естественных радионуклидов определяют по ГОСТ 30108 на изделиях, уложенных в пакеты или на поддоны с перекрестной перевязкой "на плашок".

## 7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Транспортирование изделий должно производиться с применением в качестве средств пакетирования поддонов типа "ПОД" по ГОСТ 18343. Допускается транспортирование изделий автомобильным

транспортом технологическими (разреженными) пакетами без поддонов с применением в качестве средств пакетирования скрепляющих устройств (съёмных и стационарных) в кузовах автотранспортных средств.

**7.2** Транспортирование изделий автомобильным, железнодорожным и водным транспортом должно производиться в соответствии с требованиями нормативной документации, действующей на каждом виде транспорта.

**7.3** Транспортирование изделий в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 15846.

**7.4** Погрузка и выгрузка пакетов изделий должны производиться механизированным способом при помощи специальных грузозахватных устройств.

**7.5** Погрузка изделий навалом (набрасыванием) и выгрузка их сбрасыванием не допускаются.

**7.6** На поддонах изделия должны быть уложены в "елку" или "на плашок" и "на ребро" с перекрестной перевязкой. Масса одного пакета должна быть не более 0,85 т.

**7.7** Пакеты кирпича, уложенные с перекрестной перевязкой, должны быть упакованы металлической лентой по ГОСТ 3560 или термоусадочной пленкой по ГОСТ 25951, или растягивающейся пленкой по ГОСТ 10354.

**7.8** Изделия должны храниться пакетами на поддонах по ГОСТ 18343 отдельно по маркам и видам в сплошных одноленточных штабелях в один ярус. Допускается установка пакета друг на друга не выше двух ярусов.

**7.9** Допускается хранение изделий на ровных площадках с твердым покрытием в одноленточных штабелях пакетами без поддонов.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(рекомендуемое)

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ  
И РАЗМЕРЫ ЭКСТРУЗИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ**

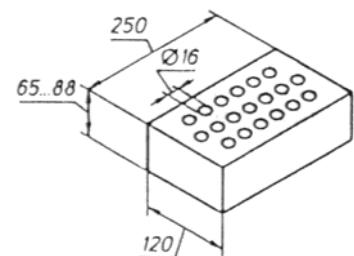


Рисунок А1 — Кирпич с 19 пустотами  
(пустотность 13 %)

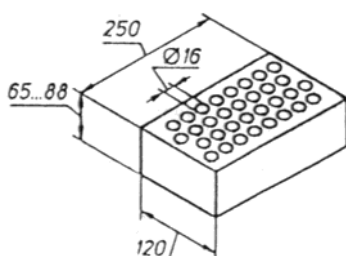


Рисунок А2 — Кирпич с 32  
(пустотность 22 %)

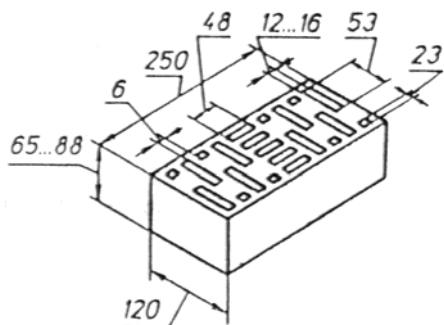


Рисунок А3 — Кирпич с 21 пустотами (пустотность 34 %, 45 %)

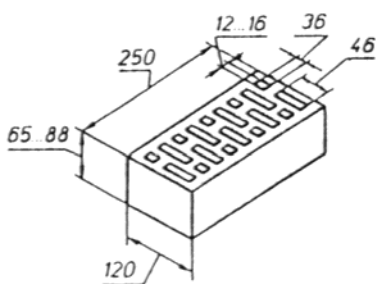


Рисунок А4 — Кирпич с 18 пустотами  
(пустотность 29 %, 38 %)

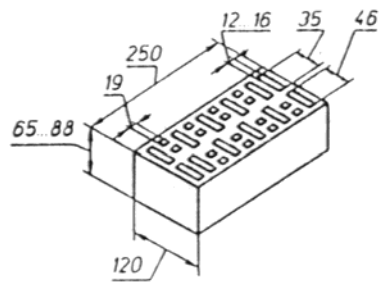


Рисунок А5 — Кирпич с 28 пустотами  
(пустотность 32 %, 42 %)

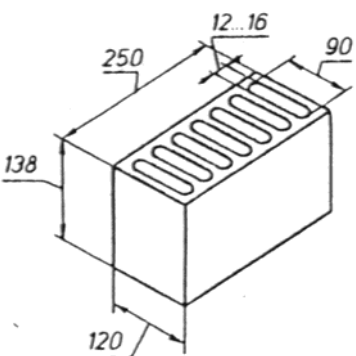


Рисунок А6 — Камень с 7 пустотами  
(пустотность 25 %, 33 %)

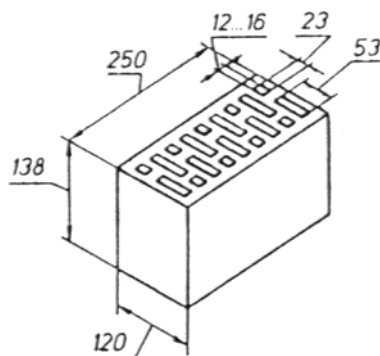


Рисунок А7 — Камень с 18 пустотами  
(пустотность 27 %, 36 %)

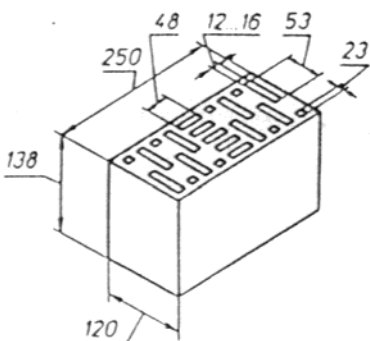


Рисунок А8 — Камень с 21 пустотами  
(пустотность 34 %, 45 %)

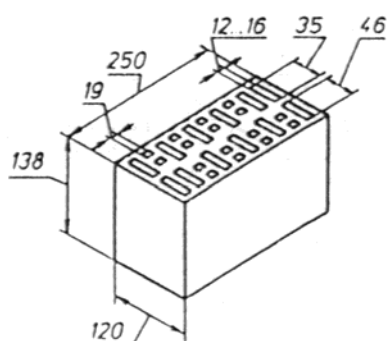


Рисунок А9 — Камень с 28 пустотами  
(пустотность 32 %, 42 %)

### КИРПИЧ ПРЕССОВАННЫЙ




Рисунок А10 — Кирпич с 8 несквозными отверстиями  
(пустотность 11 %)




Рисунок А11 — Кирпич с 3 сквозными отверстиями  
(пустотность 2,25 %)




Рисунок А12 — Кирпич с 8 сквозными отверстиями  
(пустотность 6 %)

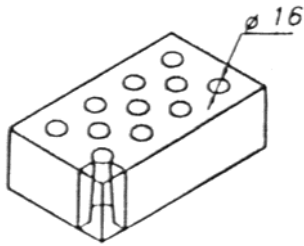


Рисунок А13 — Кирпич с 11 сквозными отверстиями  
(пустотность 8,2 %)




Рисунок А14 — Кирпич с 17 сквозными отверстиями  
(пустотность 12,7 %)

### КИРПИЧ И КАМНИ ЭКСТРУЗИОННЫЕ

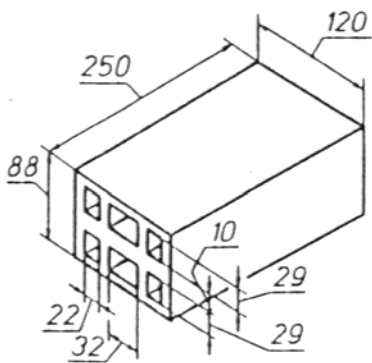


Рисунок А15 — Кирпич с 6  
горизонтальными пустотами

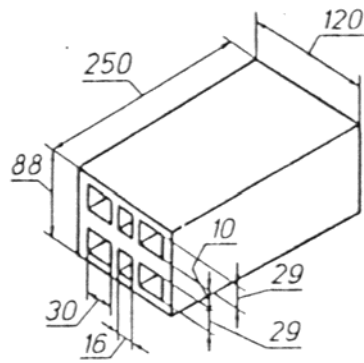


Рисунок А16 — Кирпич с 6  
горизонтальными пустотами

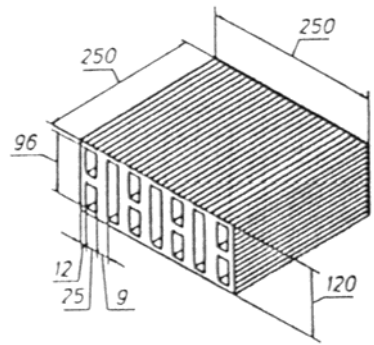


Рисунок А17 — Камень с 11 горизонтальными пустотами

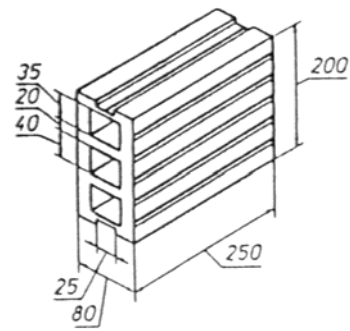


Рисунок А18 — Камень с 3 горизонтальными пустотами

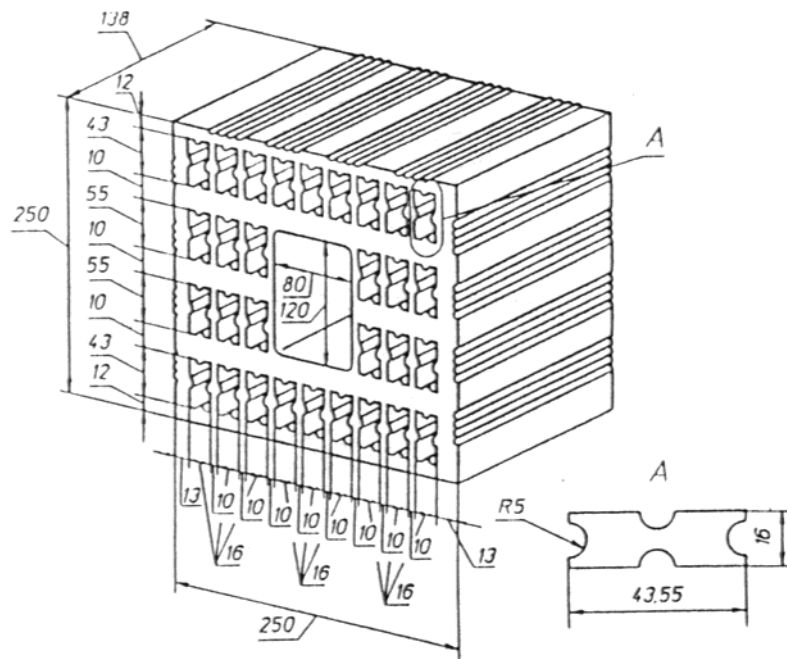


Рисунок А19 — Камень с 30 пустотами и пустотой для захвата при кладке (пустотность 45 %)

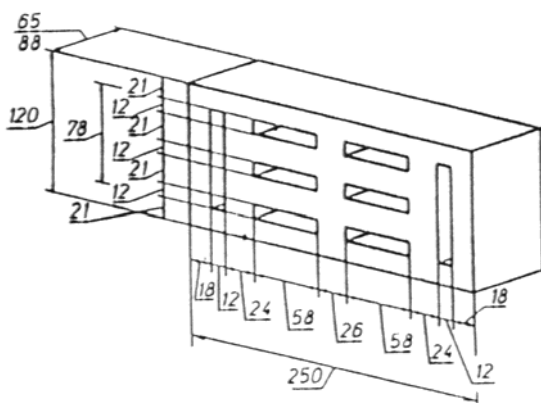


Рисунок А20 — Кирпич с 8 пустотами (пустотность 20 %)

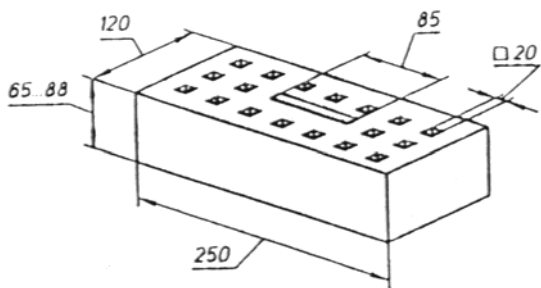


Рисунок А21 — Кирпич с квадратными пустотами (пустотность 33 %)

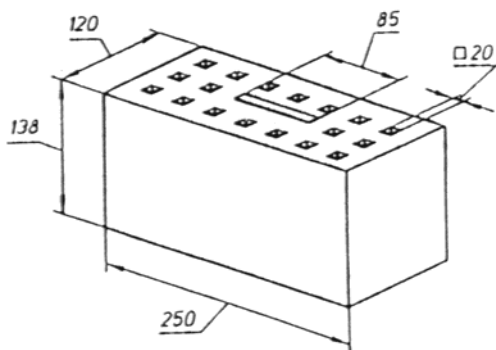


Рисунок А22 — Камень с квадратными пустотами (пустотность 33 %)

**КАМНИ УКРУПНЕННЫЕ ДЛЯ КЛАДКИ  
ТОЛЩИНОЙ В ОДИН КАМЕНЬ**

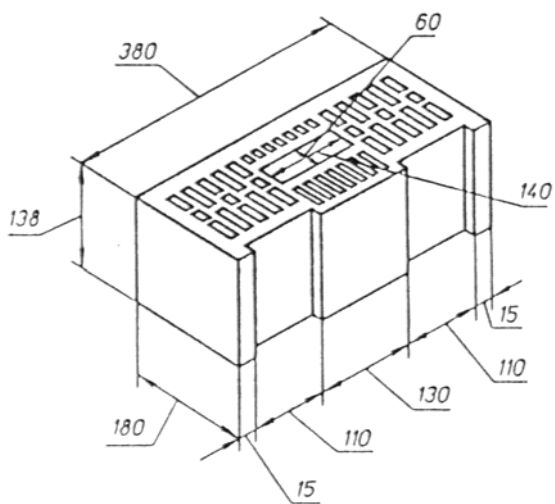


Рисунок А23 — Камень с пустотностью 45 %



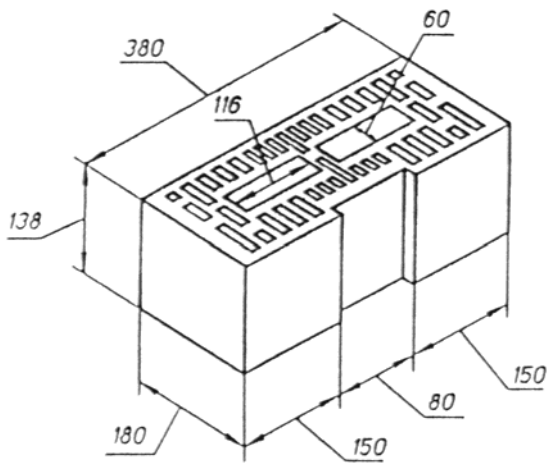


Рисунок А24 — Камень с пустотностью 55 %

**КАМНИ УКРУПНЕННЫЕ ДЛЯ КЛАДКИ  
СТЕН ТОЛЩИНОЙ В ОДИН КАМЕНЬ**

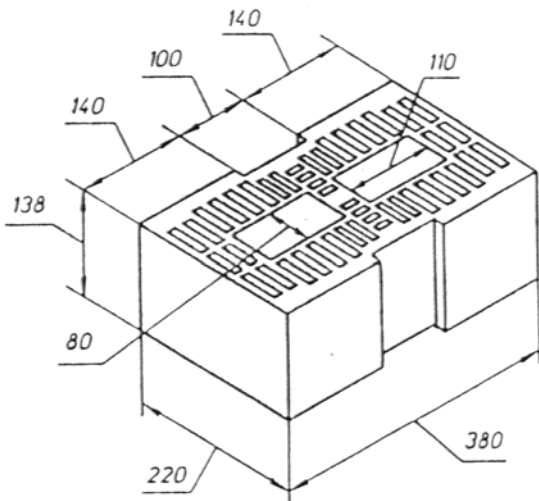


Рисунок А25 — Камень с пустотностью 45 %

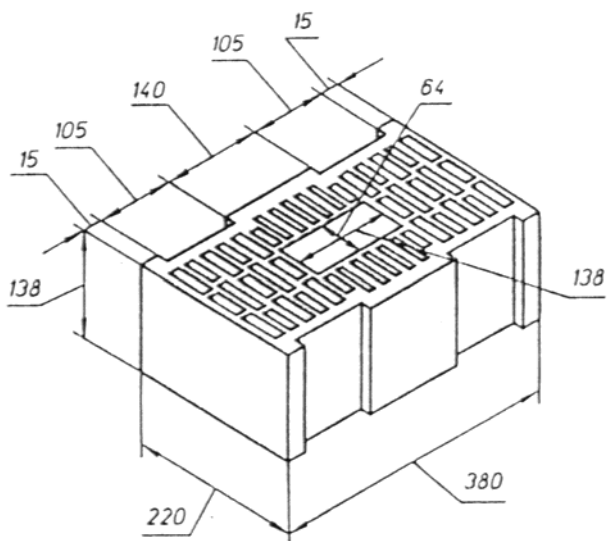


Рисунок А26 — Камень с пустотностью 55 %

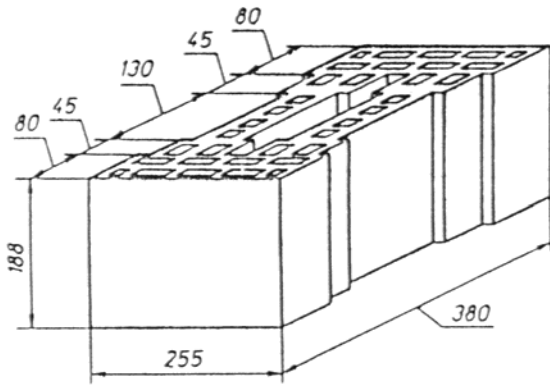


Рисунок А27 — Камень с пустотностью 55 %

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**  
(информационное)

**БИБЛИОГРАФИЯ**

[1] Временные критерии для организации населения контроля и принятия решения

“Ограничения облучения от природных источников ионизирующего излучения”. М. 1991.  
 Утверждены Главным Государственным санитарным врачом СССР А. И. Кондрусевым 10 июля 1991 г. № 5789—91